

КИРОВ, ЖК «ЗАРЯДНОЕ», УЛ. 4-ОЙ ПЯТИЛЕТКИ 82.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПО УСТАНОВКЕ КОНДИЦИОНЕРОВ,
ДОПОЛНЕНИЕ.**

Настоящее дополнение к ТУ (ДТУ) разработано на основании проектных решений (рекомендаций) отдела эскизного проектирования. ДТУ определяет порядок монтажа уличных блоков кондиционеров и сопутствующих коммуникаций для квартир, оснащённых «французскими балконами» в жилом многоквартирном доме по адресу: ул.4-ой Пятилетки 82. Перечень квартир приведён в заключительном разделе ДТУ.

Наружный блок кондиционера устанавливается на пол открытого балкона. Установка наружного блока производится на ножках с виброизоляционными проставками, с расположением наружного блока поперек плиты. Поверх блока предусмотреть установку корзины с габаритами 850*500*750(h), ral 7021. Место расположения наружного блока должно учитывать размещение аварийного простенка на балконе и расположение декоративной стеклофиброцементной панели с паттерном (не перегораживать ее). Запрещается открытая прокладка инженерных коммуникаций (трассы фреоновых проводов, кабельные линии, сети дренажа) по вентилируемым /декоративным фасадам. Отвод конденсата осуществляется во внутриквартирную систему канализации. Допускается установка наружной помпы -распылителя.

Рис. 1 «Наружный блок на вибропроставках, до монтажа корзины»



Рис. 2 «Общий вид размещения с привязкой к фасаду»



Рис. 3 «Рекомендуемый вид защитной корзины»

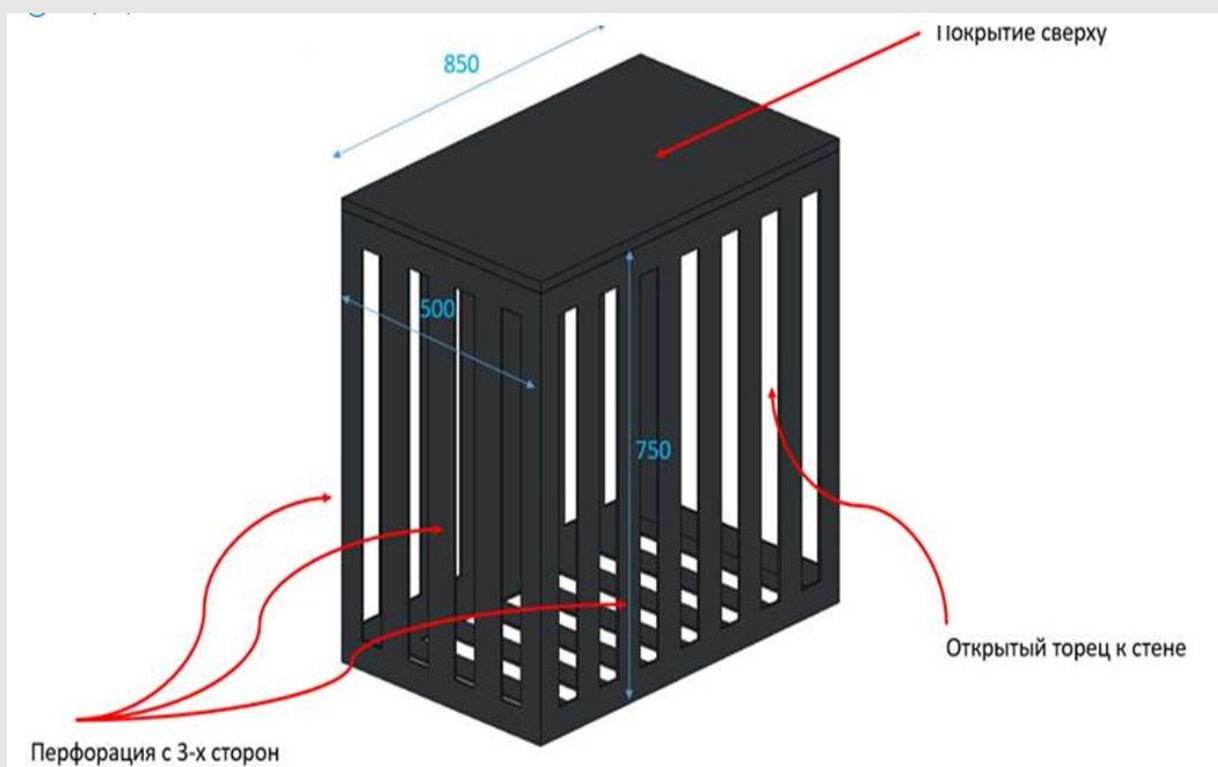


Рис.4 «Визуализация размещения в осях А-К»



Рис.5 «Визуализация размещения в осях 1-11»



Перечень квартир, на которые распространяется настоящее ДТУ:

Секция №3: 115, 116, 123, 124, 131, 132, 139, 140, 147, 148.

Секция №4: 166, 167, 168, 169, 173, 174, 175, 176, 180, 181, 182, 183, 187, 188, 189, 190.