







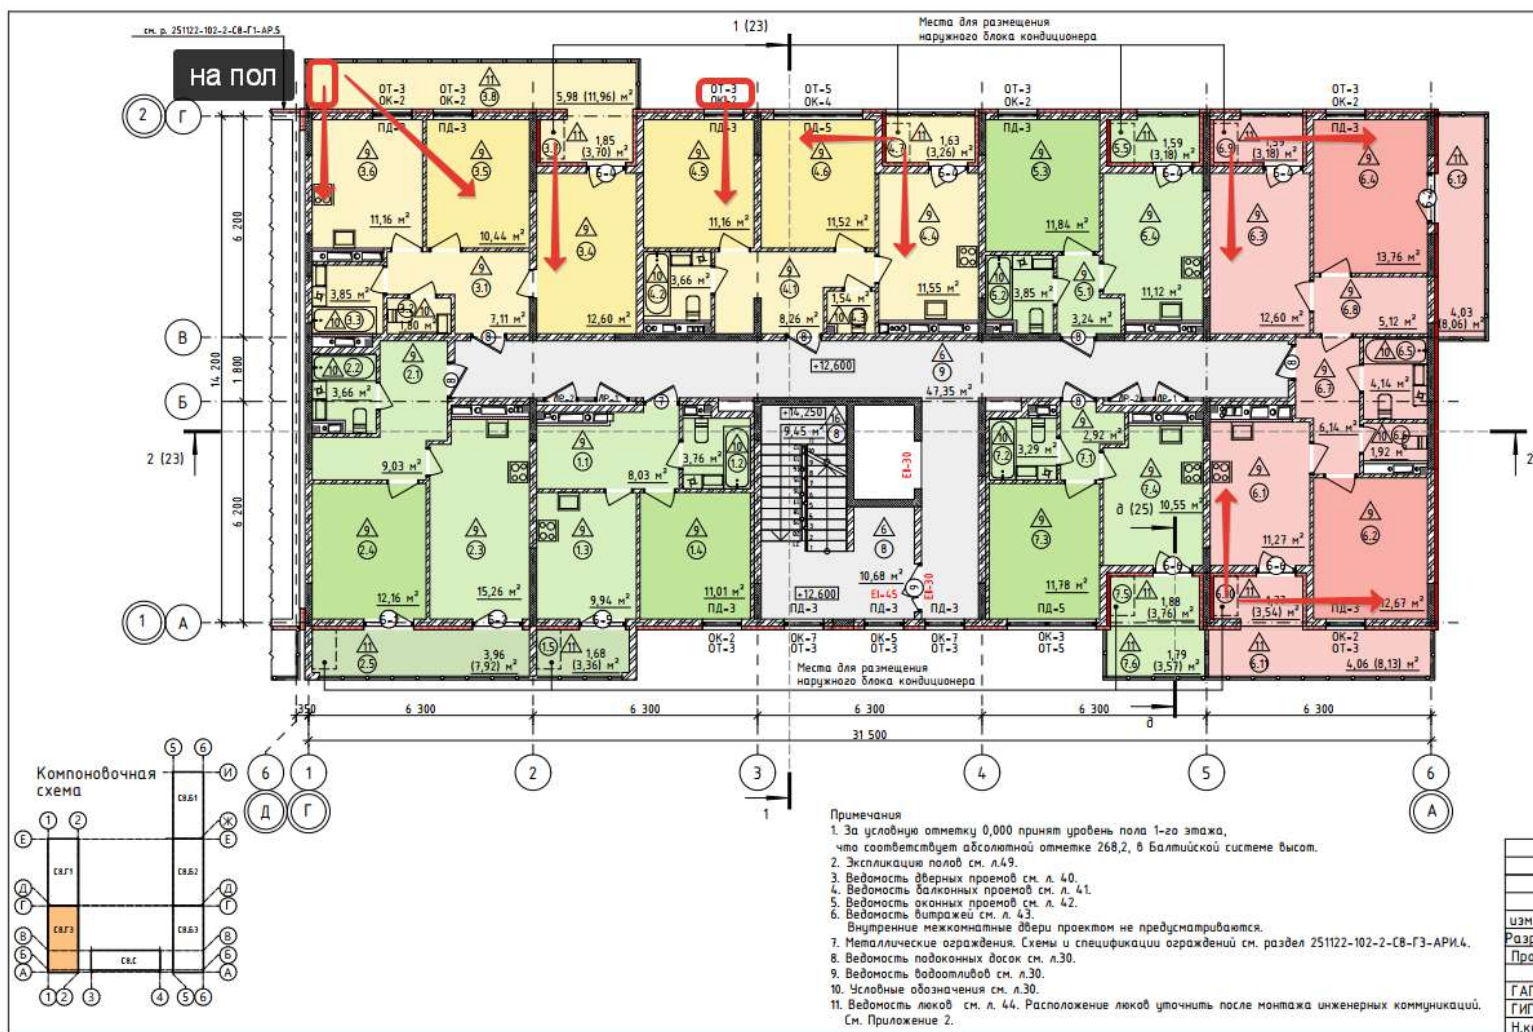

Примечания

1. За условную отметку 0,000 принят уровень пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 268,2, в Балтийской системе высот.
2. Экспликация полов см. л. 49.
3. Ведомость дверных проемов см. л. 40.
4. Ведомость балконных проемов см. л. 41.
5. Ведомость оконных проемов см. л. 42.
6. Ведомость витражей см. л. 43.
7. Внутренние межкомнатные двери проектом не предусматриваются.
8. Металлические ограждения. Схемы и спецификации ограждений см. раздел 251122-102-2-СБ-ГЗ-АРИ.4.
9. Ведомость подоконных досок см. л. 30.
10. Ведомость водоотливов см. л. 30.
11. Условные обозначения см. л. 30.
12. Расположение люков уточнить после монтажа инженерных коммуникаций. См. Приложение 2.

изм.
Разр.
Прое.
Г.А.
Г.И.
Н.К.

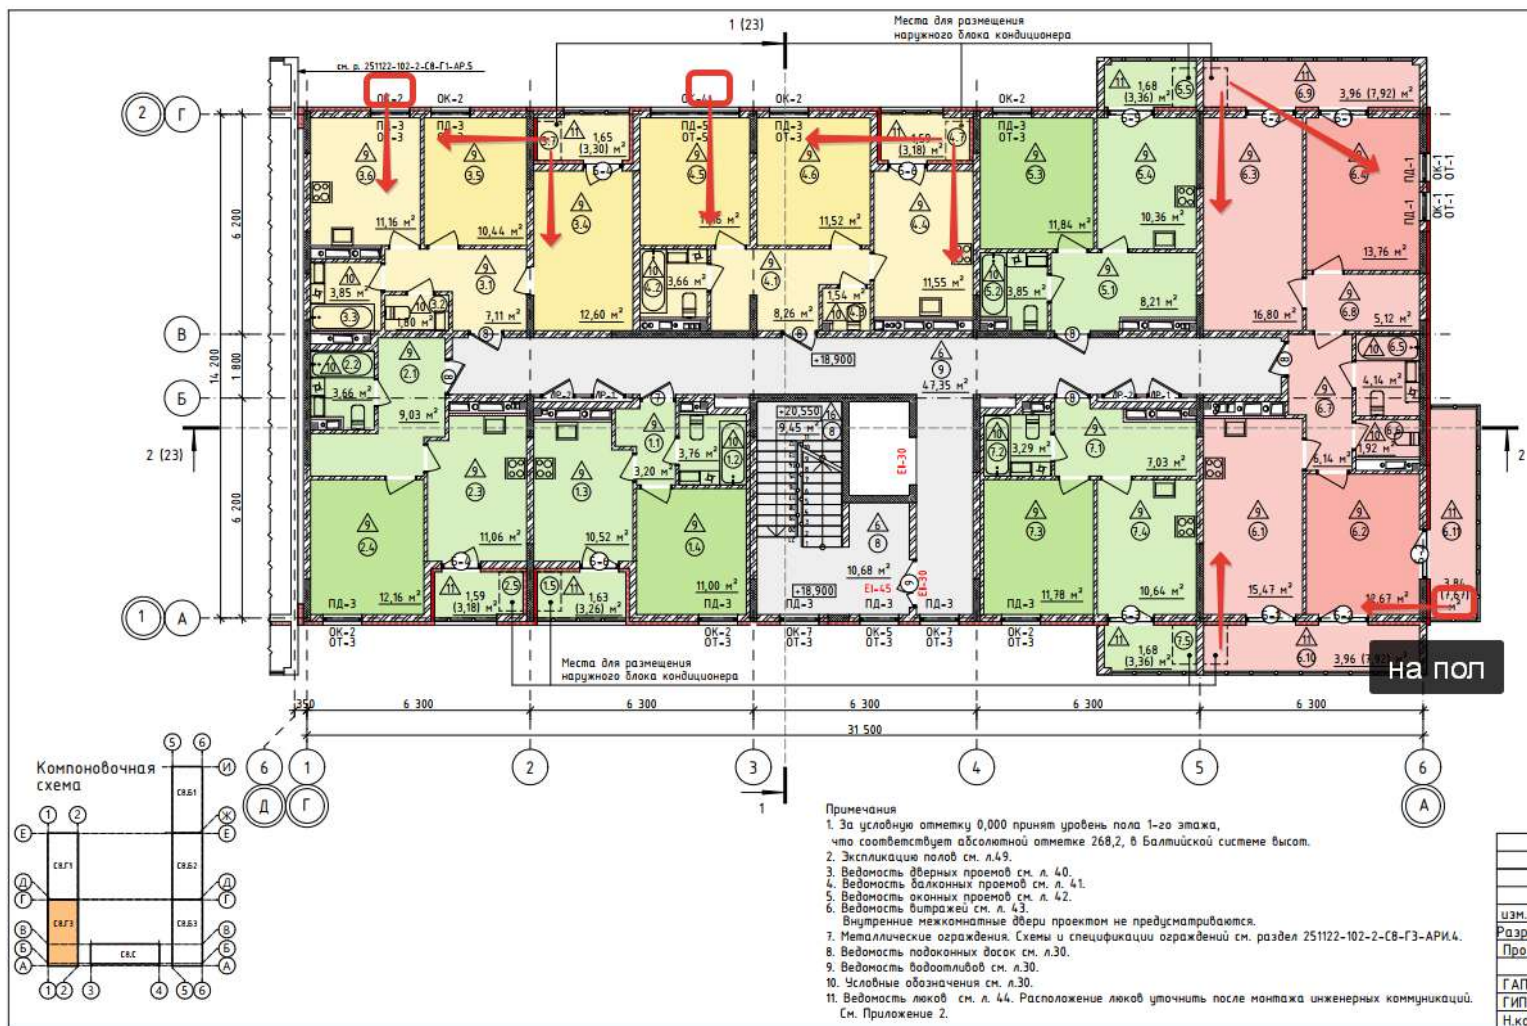



см. п. 251102-102-2-СВ-Г1-АР.5



Примечания

1. За условные отметки 0,000 принят уровень пола 1-го этажа, что соответствует абсолютной отметке 268,2, в Балтийской системе высот.
2. Экспликация полов см. л. 49.
3. Ведомость дверных проемов см. л. 40.
4. Ведомость балконных проемов см. л. 41.
5. Ведомость оконных проемов см. л. 42.
6. Ведомость витражей см. л. 43.
7. Металлические ограждения. Схемы и спецификации ограждений см. раздел 251102-102-2-СВ-Г3-АР.4.
8. Ведомость подоконников см. л. 30.
9. Ведомость водоотливов см. л. 30.
10. Условные лежачие см. л. 44. Расположение лежачих уточнить после монтажа инженерных коммуникаций.
11. Условные лежачие см. л. 44. Расположение лежачих уточнить после монтажа инженерных коммуникаций.

См. Приложение 2.

ИЗМ.
Разр.
Про
ГАП
ГИП
Н.ко